

# Myndighedssæt overdækning

Bygherre: Christian Friis

Lev.Adresse: Præstebjergvej 1, 8860 Ulstrup

Matr.nr.:

Projekt: Etablering af overdækning på gylletank.

Dato: 2024

---

## BEHOLDERDIMENSIONER

Tank : **Agri**

Højde på overdækning: 4,68 meter

Hældning på dug: 20°

Udv. beholderdiameter: 25,76 m




Farve: Grå, Mørk Grå & Grøn

---




## INDHOLD

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Bygherreinformation og dimensioner på gylletank | 1 |
| Oversigtstegninger                              | 2 |
| Data for teltdug                                | 4 |
| Data for teltdugsmateriale                      | 5 |

## Myndighedssæt overdækning

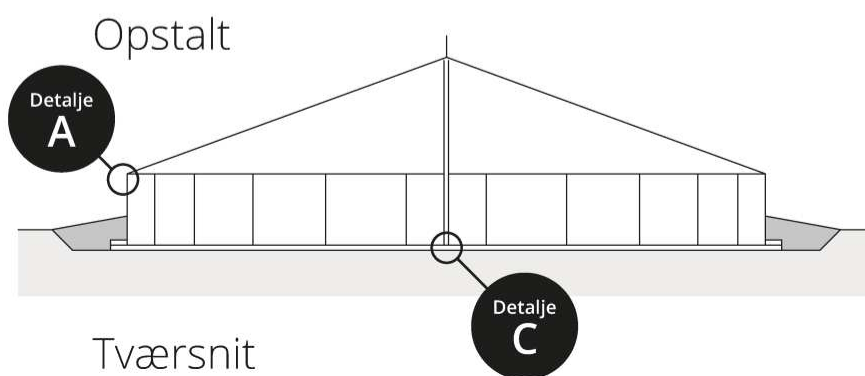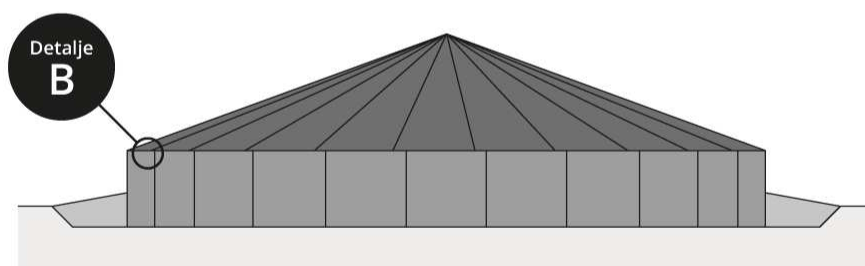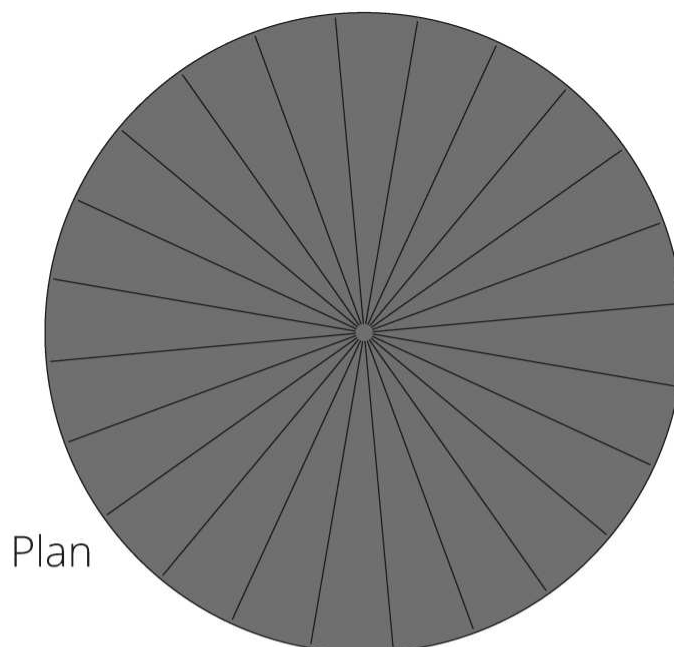

## Myndighedssæt overdækning

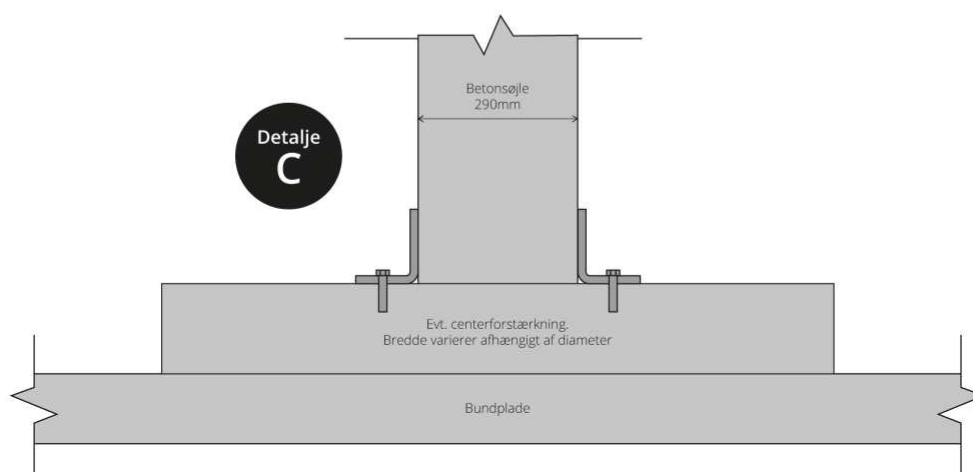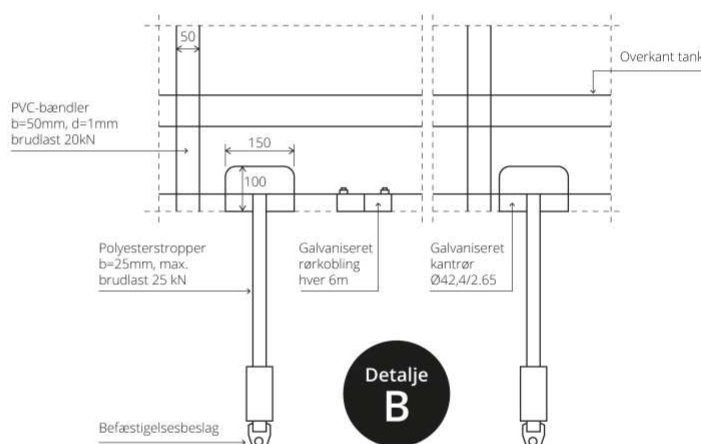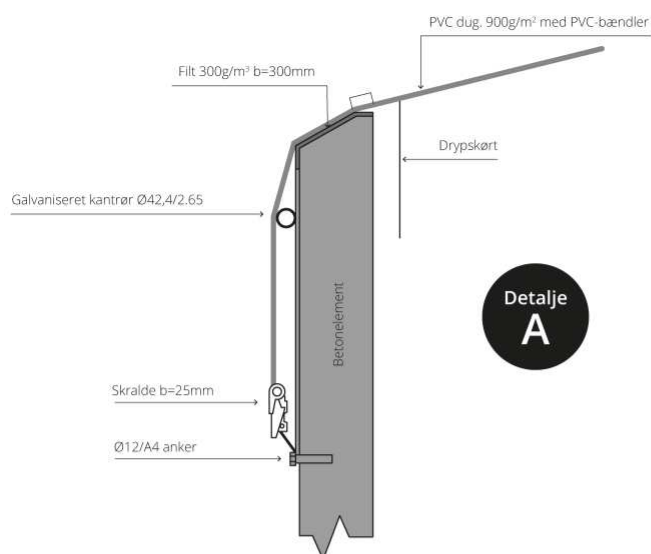

## Myndighedssæt overdækning

### DATA FOR TELTDUG

|                             |                                   |                    |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Vægt, PVC dug               | 900g/m <sup>2</sup>               | EN ISO 2286-2      |
| Tykkelse på dug             | 0,5mm                             |                    |
| Trækstyrke                  | 4200/4000N/50mm                   | DIN EN ISO 1421/V1 |
| Brudforlængelse             | 15/20%                            |                    |
| PVC-bændler (indsvejst)     | Brudlast 2000kg                   |                    |
| PVC-bændler (opstramning)   | Brudlast 1800kg                   |                    |
| Kuldebestandighed           | -30°C                             |                    |
| Varmebestandighed           | 75°C                              |                    |
| Gaspenetration – PVC-folie  | <0,020 g/m <sup>2</sup> /time/bar |                    |
| Fastgørelser (beslag/bolte) | Rustfrit stål                     |                    |
| Kantrør                     | Galvaniseret stål                 |                    |

## Myndighedssæt overdækning

### DATA FOR TELTDUGSMATERIALE

|                                 |                                              |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Belægningstype                  | PVC                                          |                |
| Brandforhold                    | ISO 3795<100mm/min.                          |                |
| Vægt                            | 900g/m <sup>2</sup>                          | EN ISO 2286-2  |
| Trækstyrke kæde/skud            | 4200/4000N/50 mm                             | EN ISO 1421/V1 |
| Rivningsstyrke kæde/skud        | 500/500N                                     | DIN 53363      |
| Vedhæftning                     | 20 N/cm                                      | LB 3.04-1      |
| Kuldebestandighed               | -30°C                                        | DIN EN 1876-1  |
| Varmebestandighed               | 75°C                                         | LB 3.15        |
| Lysegenskaber                   | > 6 Bemærk, værdi                            | EN ISO 105 B02 |
| Gasgennemtrængelighed, Methan   | <500cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .24h.bar | DIN 53380-2    |
| Revnebestandighed, ingen revner | 100000 x @                                   | DIN 53359 A    |

### BÆRESTOF

|           |           |                 |
|-----------|-----------|-----------------|
| Materiale | PES       | DIN EN ISO 2076 |
| Garnantal | 1100 dtex | DIN EN ISO 2060 |
| Væv       | P 2/2     |                 |

Bemærkninger: KIWA-certifikat til rådighed